PIANTA PIANO TERRA – Scala 1:100

LEGENDA SIMBOLOGIA ANTINCENDIO

	Uscita di sicurezza – percorso di uscita orizzontale con pittogramma luminoso del tipo S.A.
	Uscita di sicurezza – percorso di uscita verso l'alto con pittogramma luminoso del tipo S.A.
	Uscita di sicurezza – percorso di uscita verso il basso con pittogramma luminoso del tipo S.A.
	Struttura resistente al fuoco con caratteristiche R, o REI se di separazione fra i compartimenti
E	Pulsante di sganciо per togliere tensione all'impianto elettrico in posizione segnalata e accessibile.
IG PG	Intercettazione generale gas in posizione visibile, accessibile e segnalata.
	Locale protetto da impianto automatico di rivelazione e segnalazione incendi.
	Allarme ottico acustico.
	Comando manuale di allarme antincendio
	Porta tagliafuoco, omologata secondo la norma UNI 9723, dotata di congegno di autochiusura. La caratteristica di resistenza al fuoco è riportata in corrispondenza dell'infisso.
	Dispositivo di apertura a spinta tipo push bar (omologazione CE).
FPF	Filtro a prova di fumo dotato di camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,1mq sfociante in copertura all'edificio, oppure mantenuto in sovrpressione ad almeno 0,3 mbar anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 mq.
UNI45	Idrante antincendio UNI 45 composto da saracinesca a vite ø1"1/2, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia erogatrice in ABS o in rame con GETTO FRAZIONATO, raccordi, legature e copriegature UNI 7422, cassetta in lamiera verniciata colore rosso di dimensioni minime 610x370x210 e cartello indicatore. Lunghezza tubo 20 m.
E	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello e manometro, cartello indicatore. Estintore kg 6 classe 34 A 144 BC.
	Gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Gruppo verticale da 3".
	Punto di raccolta e ritrovo in caso di emergenza.

PARTICOLARE IDRANTE A PARETE

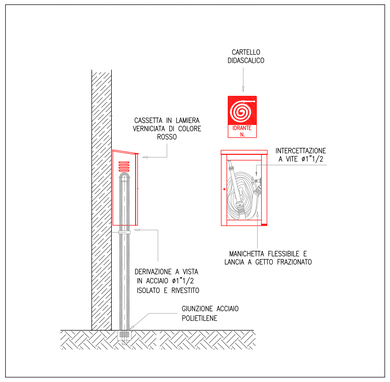

AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO TOSCANO

SERVIZIO TECNICO

COMUNE DI PISA
PROGETTO DEFINITIVO DI UNA RESIDENZA
UNIVERSITARIA IN LOCALITA' SAN CATALDO

COMMITTENTE: A.R.D.S.U. Toscana — Viale Gramsci, 36 50132 Firenze

RUP: Ing. Gianni CESARI — Via Mascagni, 53 - 53100 SIENA Tel.: 0577/292800 E-mail: g.cesari@dsu.toscana.it

PROGETTISTA
Ing. Francesco Gaudini

NUOVO MODO
Via G.Verdi 24/b 06073 - Corciano (PG) Tel. +39 075 5173079 Fax. +39 075 5171034
info@nuovomodo.com www.nuovomodo.com Sede Legale Strada di Pescaia, 54-56 53100 - Siena

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA VALUTAZIONE
PROGETTO ANTINCENDIO

TAVOLA: PIANTA PIANO TERRA — GFD 03/00

DATA:	RIF. INF.	FORMATO:	FASE:	SCALA:
MAGGIO 2014			Definitivo	1:100